


# Übergabestation mit einem Anschlussnutzer-Transformator $\leq 630\text{kVA}$

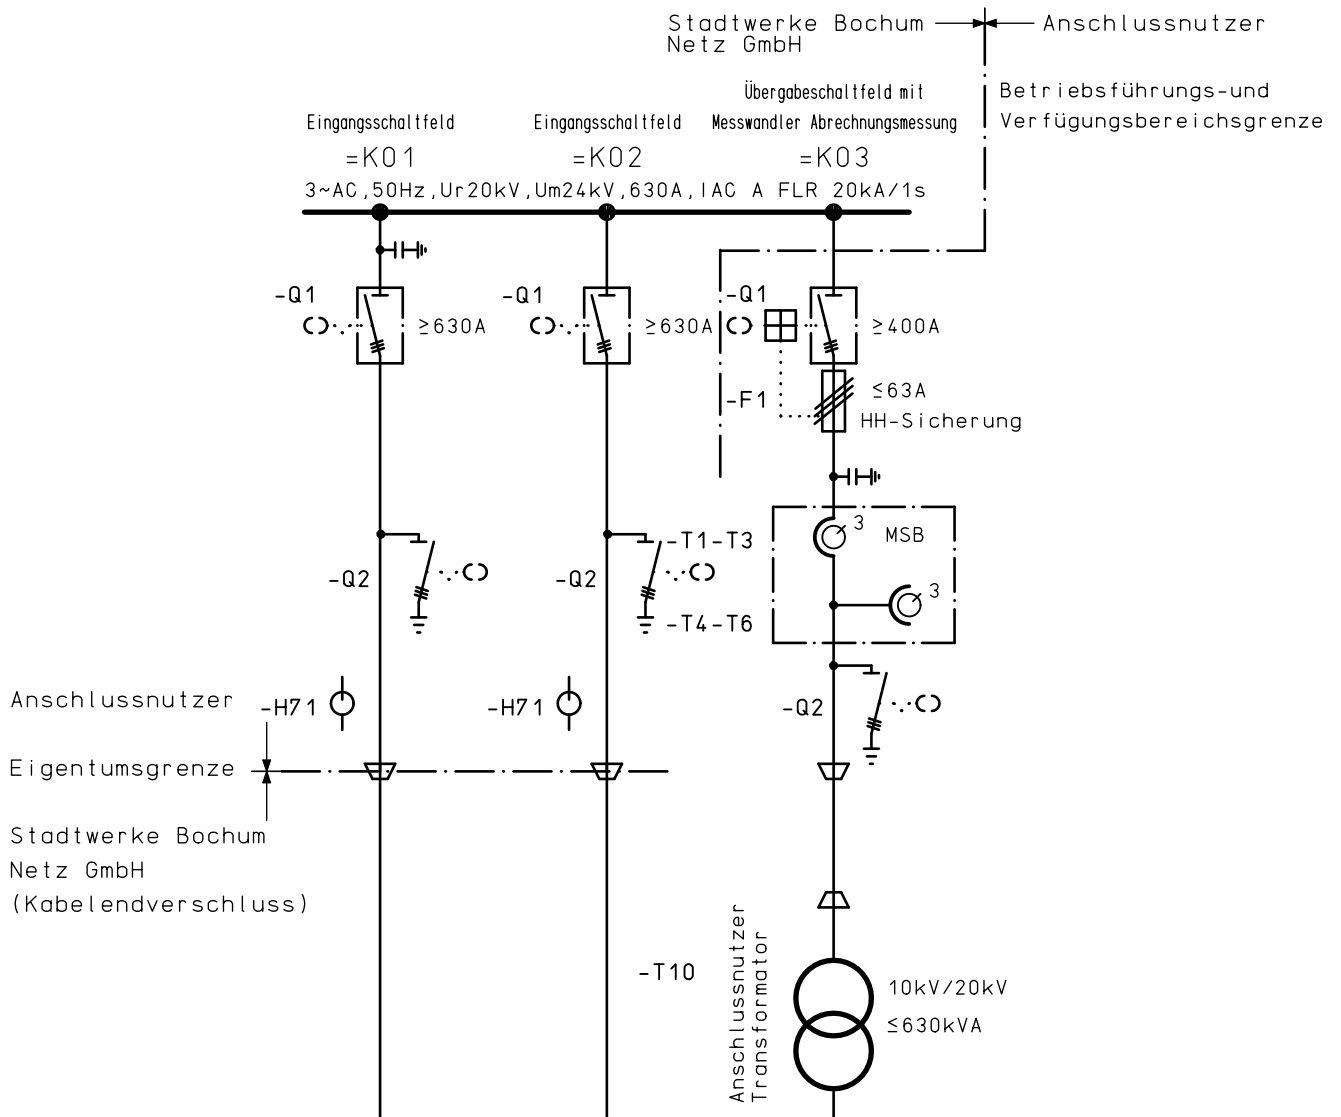

•H• Erdungsfestpunkt

⊕ Kurzschlussanzeiger

ZETICHENBUERO															
GEZ.:	A	0	2	2	0	0	0	0	6	5	0	0	1	2	0
DAT.: 13.01.25															
GEAEND.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAT.:															
GEPR.:															
DAT.:															

**Stadtwerke  
Bochum | Netz**

ABTEILUNG 200